



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

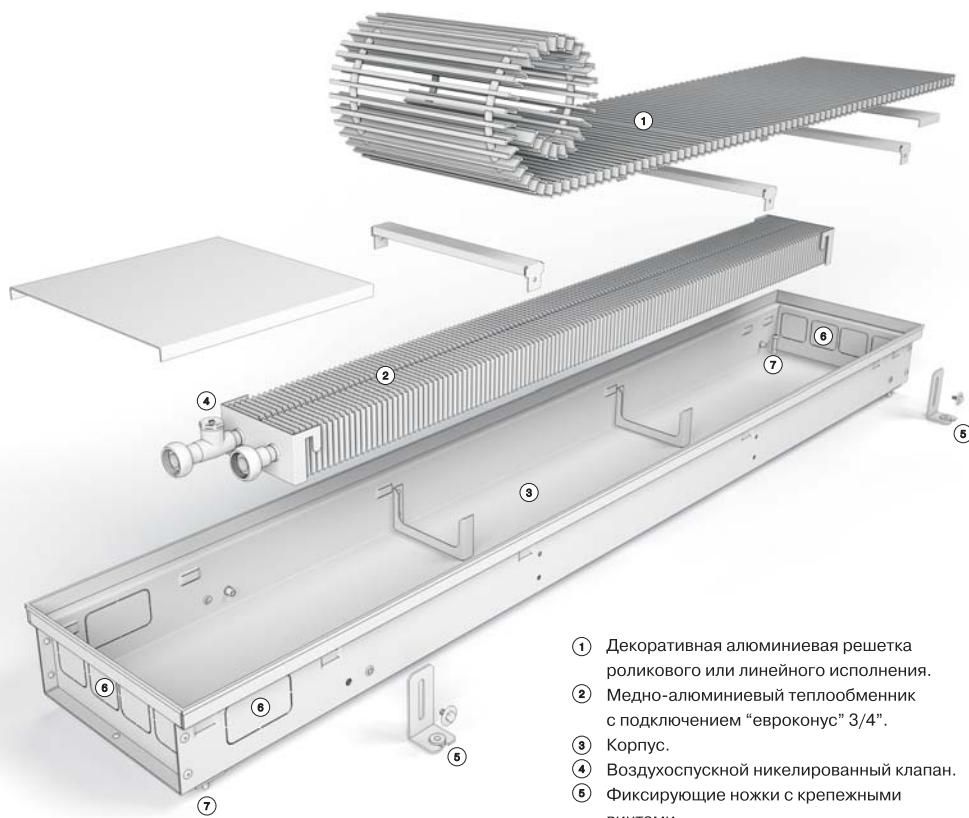

- ① Декоративная алюминиевая решетка роликового или линейного исполнения.
 ② Медно-алюминиевый теплообменник с подключением "евроконус" 3/4".
 ③ Корпус.
 ④ Воздухоспускной никелированный клапан.
 ⑤ Фиксирующие ножки с крепежными винтами.
 ⑥ Заглушки.
 ⑦ Винты регулировочные.

УСТАНОВКА КОНВЕКТОРА

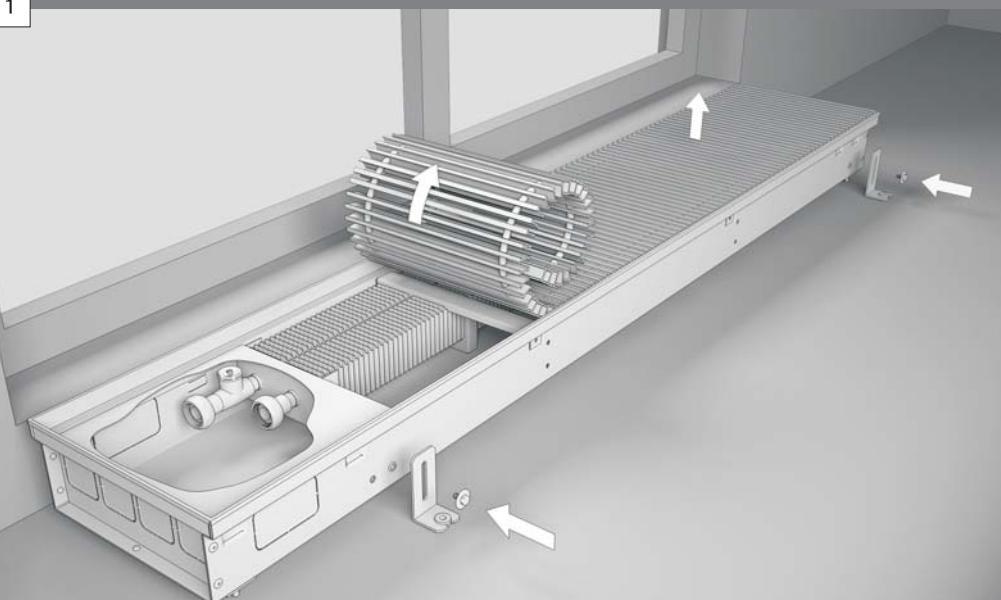

- Распакуйте конвектор.
- Разместите конвектор в помещении в соответствии с требованиями проекта системы отопления, дизайн-проекта помещения, заказному чертежу.
- Рекомендуемое расстояние от окна до края конвектора должно составлять 50..250 мм.
- Установите ножки для фиксации конвектора.
- Снимите декоративную решетку.

Не используйте при распаковке острые предметы, которые могут повредить элементы конвектора через упаковку.

Если конвекторы имеют соединения друг с другом в заказном исполнении, воспользуйтесь дополнительной инструкцией по монтажу конвекторов Varmann в заказном исполнении.

Всю недостающую информацию Вы можете получить в каталоге продукции и технических проспектах компании Varmann.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Монтаж конвекторов с естественной конвекцией Ntherm производится согласно требованиям СНиП 3.05.01 - 85 "Внутренние санитарно-технические системы" монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ. Неквалифицированный монтаж, а также несоблюдение требований настоящего руководства может привести к повреждению конвектора, нанесению материального ущерба и представлять опасность для жизни. В случае несоблюдения требований настоящего руководства компания не несет ответственности за повреждения конвектора и последующий материальный ущерб.

Параметры эксплуатации конвекторов Ntherm:

- рабочее давление теплоносителя не более 15 бар;
- давление гидравлических испытаний - 25 бар;
- рабочая температура теплоносителя не более 130 °C;


Во избежание возникновения преждевременной коррозии теплообменника конвектора рекомендуется поддерживать следующие параметры теплоносителя:

- значение PH=7,5..9,0
- значение H₂CO₃/SO₄>1
- содержание хлоридов <50 мг/л
- содержание твердых веществ<7 мг/л.

Допускается эксплуатация конвекторов с этиленгликоль-, пропиленгликоль- содержащими незамерзающими теплоносителями.


Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях, защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.


В начале и в течение отопительного сезона следует проводить чистку теплообменника конвектора.

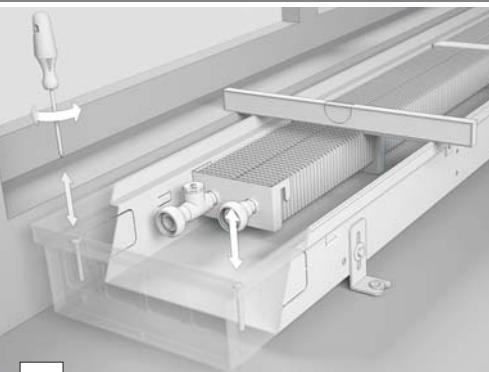

НИВЕЛИРОВАНИЕ

- Используя регулировочные винты, по уровнемеру установите корпус конвектора в горизонтальной плоскости в уровень нулевой отметки готового пола.
- Закрепите винтами ножки для фиксации конвектора в полу.
- Убедитесь, что конвектор жестко закреплен на поверхности пола.

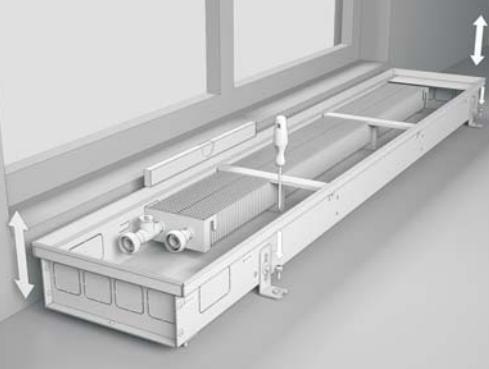

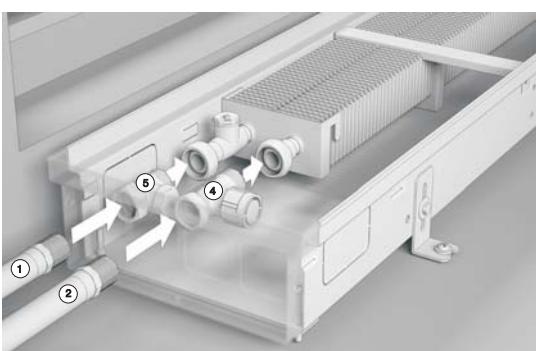

3

МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ И ПОДВОД ТРУБ

- ▶ Снимите заглушки с корпуса конвектора, с той стороны, с которой планируется произвести подвод трубопроводов.
- ▶ Установите терmostатический клапан ④ тип 701301 (701302, 701303) на подающую линию и вентиль ⑤ тип 701311 (701312) на обратную линию.
- ▶ Подключите подающий ① и обратный ② трубопроводы.
- ▶ Проведите гидравлические испытания системы.

Используемое соединение вентиля и фитинга теплообменника - "евроконус 3/4" - не требует герметизации лыном и герметиком - уплотнение осуществляется за счет конуса.



Обращайте внимание на направление движения теплоносителя, указанное на терmostатическом вентиле.

Гидравлические испытания должны проводиться давлением, не превышающим 25 бар.



4

МОНТАЖ ПРИВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

A Схема с ручным регулированием.

на терmostатический вентиль ④ тип 701301 (701302, 701303) установите головку ручного привода ⑥ тип 702301.

B Схема регулирования с термостатом с дистанционной настройкой.

на терmostатический вентиль ④ тип 701301 (701302, 701303) установите термостат с дистанционной настройкой ⑩ тип 702311.


C Схема регулирования с комнатным термостатом.

на терmostатический вентиль ④ тип 701301 (701302, 701303) установите термоэлектрический сервопривод ⑦ тип 702361.


Подключите сервопривод ⑦ к комнатному термостату. Возможно подключение нескольких сервоприводов, но не более 8 шт для типа 703301, не более 4 шт для типа 703302.

Провода прокладывайте в гофрированной пластиковой трубке.

Для соединения проводов используйте коробку для электрических соединений ⑨.

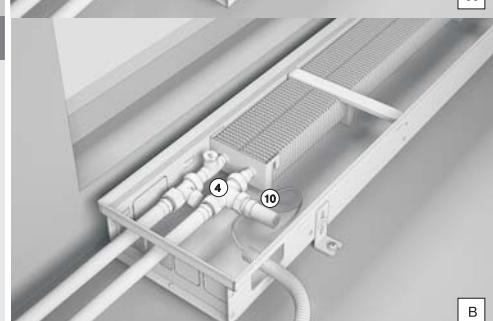

A

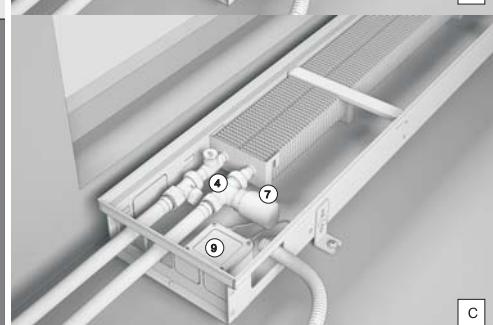

B




C

Во избежание повреждения, капиллярную трубку термостата с дистанционной настройкой прокладывайте в гофрированной пластиковой трубке.



Для правильного размещения и подключения термостата используйте инструкцию по монтажу и эксплуатации термостата.

Не устанавливайте термостат в зоны попадания прямых солнечных лучей, над отопительными приборами, над окнами и дверьми.

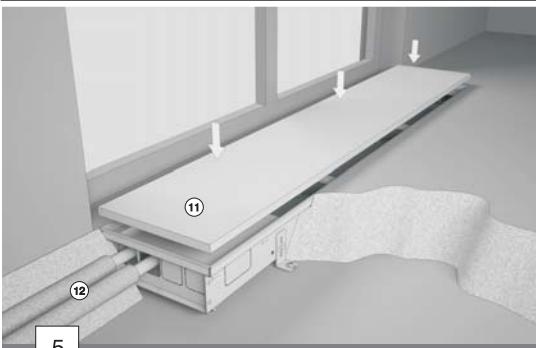

5

ЗАЛИВКА БЕТОННОГО ПОЛА


Перед заливкой бетонного пола проверьте:

- ▶ правильность установки конвектора в уровень пола;
 - ▶ надежность фиксации корпуса конвектора к полу;
 - ▶ подключение подающего и обратного трубопроводов, терmostатического и запорного вентилей;
 - ▶ работоспособность системы регулирования;
- Во избежании попадания цементного раствора внутрь корпуса конвектора, закройте и уплотните все отверстия. Защитите алюминиевый бортик конвектора от возможного повреждения малярным скотчем. Теплоизолируйте подающий и обратный трубопроводы ⑫. Накройте корпус конвектора защитной крышкой ⑪ (в комплект поставки не входит).



Не допускайте попадание цемента на решетку и декоративную рамку конвектора. Возможно ее повреждение.

МОНТАЖ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОЛОМ

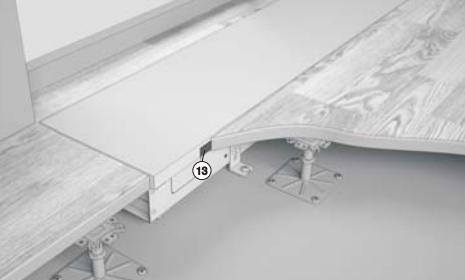

После затвердевания цемента уложите половое покрытие.

- ▶ Снимите защитную крышку.
- ▶ Уложите решетку.
- ▶ Конвектор готов к эксплуатации.

Рекомендуется производить очистку конвектора в начале отопительного сезона. Очистка осуществляется пылесосом или влажной уборкой. При установке конвектора с регулируемым полом в месте стыка используйте компенсационные швы ⑯.



Не допускайте, чтобы корпус конвектора испытывал нагрузки со стороны пола. При использовании расширяющихся половых покрытий, например паркета, а также системы "теплый пол", необходимо устанавливать в месте стыка рамки конвектора с покрытием компенсационные швы, например пробковую, либо резиновую полосу ⑯. При влажной уборке не допускайте попадания воды на элементы, подключенные к электрической сети. При очистке решетки и корпуса конвектора не используйте абразивных материалов, растворителей, кислотных и щелочесодержащих моющих средств.